Bebauungsplan Nr. 179 "Projekt Schlägel & Eisen"

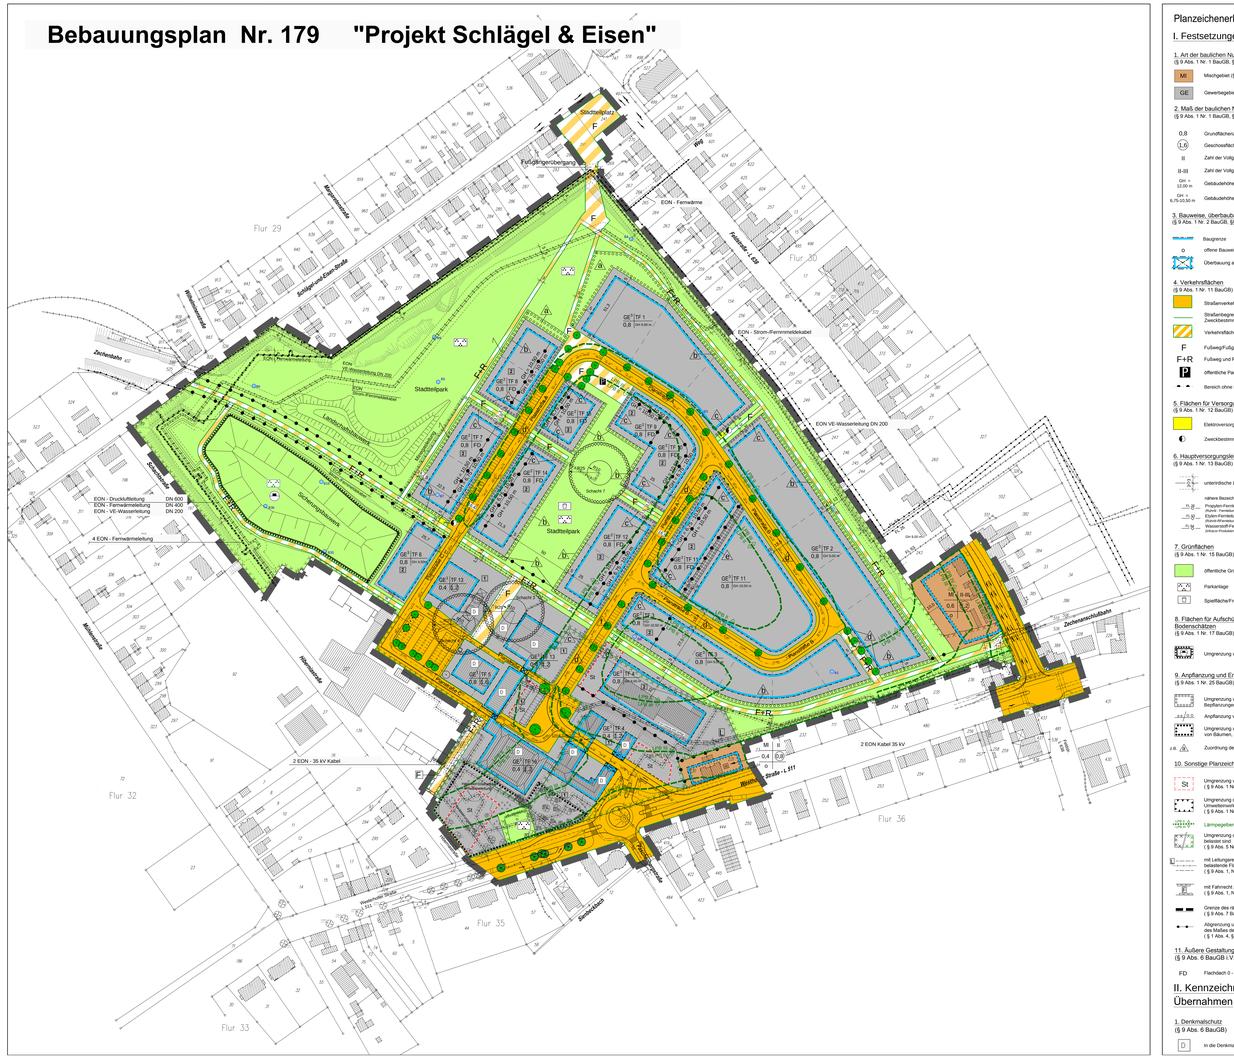
Stadtteilpark
Flurstücksgrenze 25 m
EON - Fernwärme
EON - Strom-/Fernmeldekabel
EON VE-Wasserleitung DN 200
EON - Druckleitung DN 600
EON - Fernwärmeleitung DN 400
EON - VE-Wasserleitung DN 200
4 EON - Fernwärmeleitung
2 EON - 35 kV Kabel
2 EON Kabel 35 kV
Flur 29
Flur 30
Flur 32
Flur 33
Flur 34
Flur 35
Flur 36
Flur 37
Schlägel- und Eisen-Straße
Bergbaumuseum
Richtstraße
Rosenstraße
Hochstraße
Sandstraße
Zechenmuseumstraße
Fahrstraße L 511
Fahrstraße L 511
Bahnhofstraße
Bahnhofstraße
Bahnhofstraße